


CONSULTE EL REVERSO PARA VER EL MARCO

KEYSWITCH (SINGLE-GANG)

Interruptor SPDT momentáneo/de ENCENDIDO-APAGADO
(10KEYSWITCHMOM / 10KEYSWITCHONF)



Visite la página web para ver los idiomas disponibles para este documento.

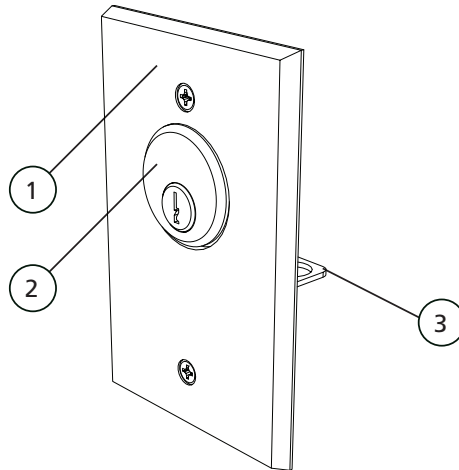


1. Placa frontal
2. Cerradura de mortaja¹
3. Interruptor²
6 A a 125 VCA
3 A a 250 VCA

NOTAS:

1. Se venden por separado.
2. Si se requieren dos para la aplicación, el segundo interruptor debe comprarse por separado.


INSTALACION

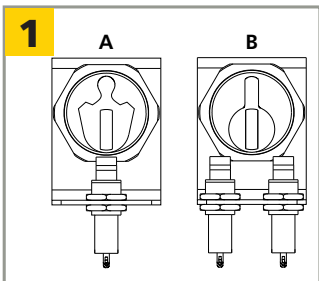


Seleccione la forma de la leva de los interruptores.

La cerradura de mortaja y el segundo interruptor se venden por separado.

- A:**
Corbin Russwin® #ML2200
Schlage® #B520-233
(o equivalente)
- B:**
Schlage® #B520-256
Yale® #2160
Arrow® #004
Sargent® #13-0660
(o equivalente)

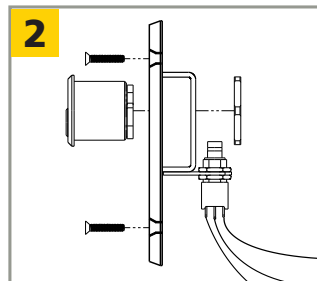

Ajuste la altura del interruptor sobre el soporte hasta que la leva se accione con seguridad cuando gire.

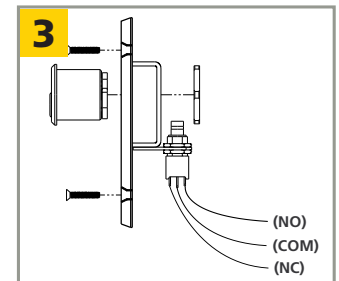

Coloque la instalación eléctrica según las especificaciones.

10KEYSWITCHMOM	10KEYSWITCHONF
N.O. verde	N.O. verde
COM negro	COM negro
N.C. blanco	N.C. rojo

PRECAUCIONES



- ❑ Corte toda la energía hacia el cabezal antes de intentar cualquier procedimiento de cableado.
- ❑ Mantenga un ambiente limpio y seguro cuando trabaje en áreas públicas.
- ❑ Tenga en cuenta siempre el paso de peatones cerca del área de la puerta.
- ❑ Cuando realice pruebas que puedan resultar en reacciones imprevistas de la puerta, siempre detenga el tránsito de peatones.
- ❑ **ESD (descarga electrostática):** Las placas de circuitos son vulnerables a daños por descarga electrostática. Antes de tocar cualquier placa, asegúrese de disipar la carga electrostática de su cuerpo.
- ❑ Revise siempre la colocación de todo el cableado antes de energizar, a fin de asegurar que las partes móviles de la puerta no atraparán ningún cableado ni causarán daño al equipo.
- ❑ Asegure el cumplimiento de todas las normas de seguridad correspondientes (como ANSI A156.10) al terminar la instalación.
- ❑ NO intente ninguna reparación interna de los componentes. Todas las reparaciones y reemplazos de componentes deben ser realizados por BEA, Inc. El desmontaje o reparación no autorizados pueden:
 1. Poner en riesgo la seguridad personal y exponer a la persona a riesgos de descarga eléctrica.
 2. Afectar en forma adversa el funcionamiento seguro y confiable del producto, dando lugar a la anulación de la garantía.

EXPECTATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE BEA, INC. CON RESPECTO AL SERVICIO Y LA INSTALACIÓN

BEA, Inc., el fabricante del sensor, no se responsabilizará de las instalaciones o los ajustes incorrectos del sensor o dispositivo. Por consiguiente, BEA, Inc. no garantiza ningún uso del sensor o dispositivo con fines distintos de los previstos.

BEA, Inc. recomienda firmemente que los técnicos de instalación y servicio cuenten con la certificación de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Puertas Automáticas (AAADM) para puertas peatonales, tengan la certificación de la Asociación Internacional de Puertas (IDA) para puertas o compuertas, y que, además, reciban la capacitación adecuada en fábrica para cada tipo de sistema de puerta o portones.

Los instaladores y el personal de servicio son responsables de llevar a cabo una evaluación de riesgo después de cada instalación o servicio, y de verificar que el rendimiento del sistema de sensores y dispositivos cumpla con las regulaciones, los códigos y las normas locales, nacionales e internacionales.

Una vez finalizado el trabajo de instalación o de servicio, se realizará una inspección de seguridad del sistema y se documentará según las recomendaciones del fabricante y las pautas de la industria. Los ejemplos de cumplimiento pueden aplicarse a ANSI 156.10, ANSI 156.19, ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL294, UL325, y el Código Internacional de Seguridad.






Visite la página web para ver los idiomas disponibles para este documento.

KEYSWITCH (JAMB)

Interruptor SPDT momentáneo/de ENCENDIDO-APAGADO
(1OKEYSWITCHMOM / 1OKEYSWITCHONF)

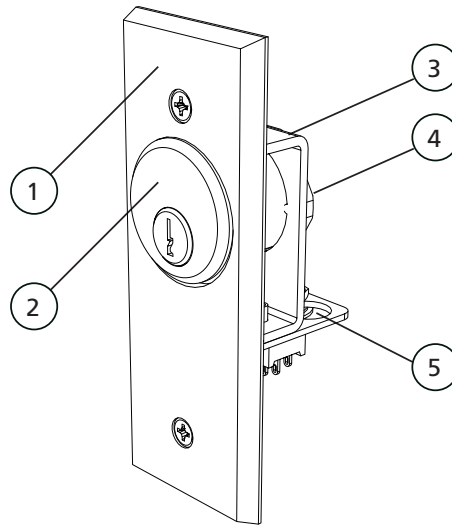


1. Placa frontal
2. Cerradura de mortaja¹
3. Soporte del interruptor
4. Cerradura de cilindro
5. Interruptor²
6 A a 125 VCA
3 A a 250 VCA

NOTAS:

1. Se venden por separado.
2. Si se requieren dos para la aplicación, el segundo interruptor debe comprarse por separado.


INSTALACION

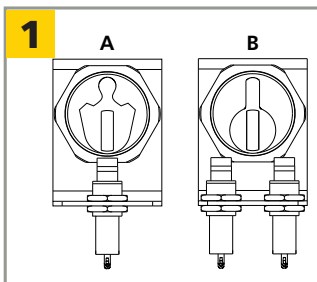


- A:**
Corbin Russwin® #ML2200
Schlage® #B520-233
(o equivalente)
- B:**
Schlage® #B520-256
Yale® #2160
Arrow® #004
Sargent® #13-0660
(o equivalente)

Seleccione la forma de la leva de los interruptores.

La cerradura de mortaja y el segundo interruptor se venden por separado.

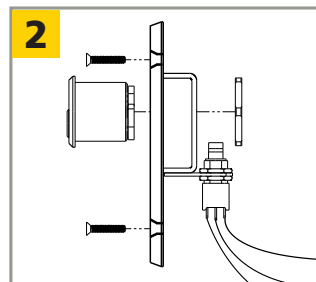

Ajuste la altura del interruptor sobre el soporte hasta que la leva se accione con seguridad cuando gire.

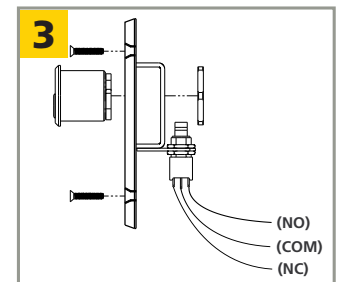

Coloque la instalación eléctrica según las especificaciones.

10JAMBSWITCHMOM	10JAMBSWITCHONF
N.O. verde	N.O. verde
COM negro	COM negro
N.C. blanco	N.C. rojo

PRECAUCIONES



- ❑ Corte toda la energía hacia el cabezal antes de intentar cualquier procedimiento de cableado.
- ❑ Mantenga un ambiente limpio y seguro cuando trabaje en áreas públicas.
- ❑ Tenga en cuenta siempre el paso de peatones cerca del área de la puerta.
- ❑ Cuando realice pruebas que puedan resultar en reacciones imprevistas de la puerta, siempre detenga el tránsito de peatones.
- ❑ **ESD (descarga electrostática):** Las placas de circuitos son vulnerables a daños por descarga electrostática. Antes de tocar cualquier placa, asegúrese de disipar la carga electrostática de su cuerpo.
- ❑ Revise siempre la colocación de todo el cableado antes de energizar, a fin de asegurar que las partes móviles de la puerta no atraparán ningún cableado ni causarán daño al equipo.
- ❑ Asegure el cumplimiento de todas las normas de seguridad correspondientes (como ANSI A156.10) al terminar la instalación.
- ❑ NO intente ninguna reparación interna de los componentes. Todas las reparaciones y reemplazos de componentes deben ser realizados por BEA, Inc. El desmontaje o reparación no autorizados pueden:
 1. Poner en riesgo la seguridad personal y exponer a la persona a riesgos de descarga eléctrica.
 2. Afectar en forma adversa el funcionamiento seguro y confiable del producto, dando lugar a la anulación de la garantía.

EXPECTATIVAS DE CUMPLIMIENTO DE BEA, INC. CON RESPECTO AL SERVICIO Y LA INSTALACIÓN

BEA, Inc., el fabricante del sensor, no se responsabilizará de las instalaciones o los ajustes incorrectos del sensor o dispositivo. Por consiguiente, BEA, Inc. no garantiza ningún uso del sensor o dispositivo con fines distintos de los previstos.

BEA, Inc. recomienda firmemente que los técnicos de instalación y servicio cuenten con la certificación de la Asociación Estadounidense de Fabricantes de Puertas Automáticas (AAADM) para puertas peatonales, tengan la certificación de la Asociación Internacional de Puertas (IDA) para puertas o compuertas, y que, además, reciban la capacitación adecuada en fábrica para cada tipo de sistema de puerta o portones.

Los instaladores y el personal de servicio son responsables de llevar a cabo una evaluación de riesgo después de cada instalación o servicio, y de verificar que el rendimiento del sistema de sensores y dispositivos cumpla con las regulaciones, los códigos y las normas locales, nacionales e internacionales.

Una vez finalizado el trabajo de instalación o de servicio, se realizará una inspección de seguridad del sistema y se documentará según las recomendaciones del fabricante y las pautas de la industria. Los ejemplos de cumplimiento pueden aplicarse a ANSI 156.10, ANSI 156.19, ANSI/DASMA 102, ANSI/DASMA 107, UL294, UL325, y el Código Internacional de Seguridad.

